PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **VAŠÍČEK ŠUBRTOVA RD**

PSČ, místo: **580 01 HAVLIČKŮV BROD**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **669,30** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0,66** m^2/m^3


Celková energeticky vztažná plocha: **321,95** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

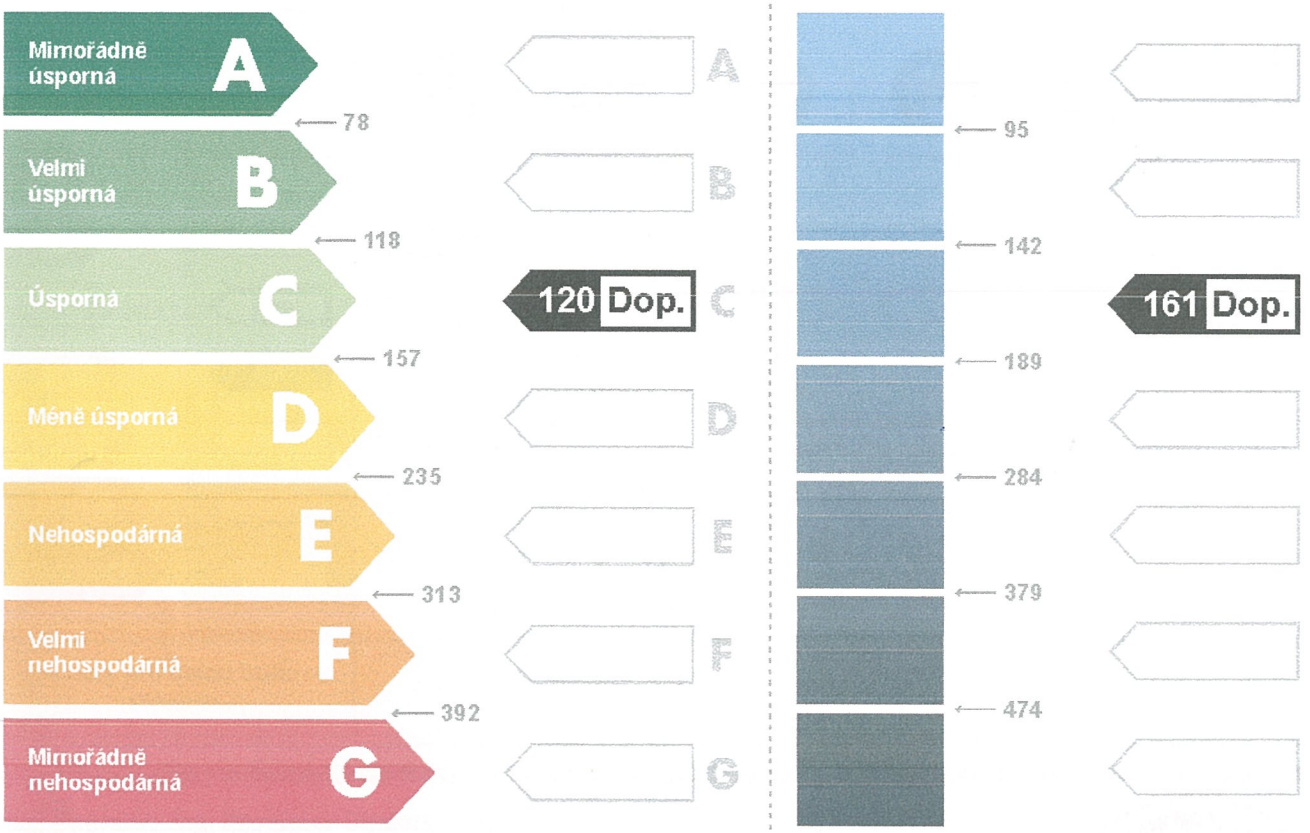

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	38,6	2	51,9


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☑
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☑
Osvětlení:	☑
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

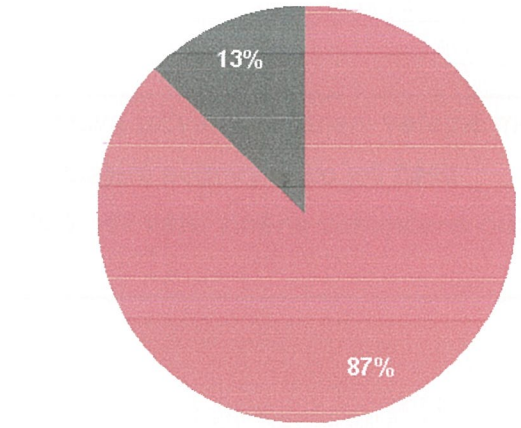

Zemní plyn - 33,7
Elektřina ze sítě - 5,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B		61					
C	Dop.	Dop.				44 Dop.	15 Dop.
D	0,32						
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		19,7				14,0	5,0

Zpracovatel: Ing. Bronislav Chaloupecký
Kontakt: chaloupecky@chaloupecky.cz

Osvědčení č.: 0712
Vyhotoveno dne: 19.05.2016
Podpis:

Ing. BRONISLAV CHALOUPECKÝ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1000631

Ing. BRONISLAV CHALOUPECKÝ zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 0712 energetický specialista